

FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **01-A3-211**

Client :

Chantier : **Affaire : 1037-Aéroport de Marseille**
 Bâtiment : --
 Etage : **Sous sol 1**



Localisation : --

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1800 mm**
 Hauteur plan : **2100 mm**

Largeur passage libre (180°) : **870+870 = 1740 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **1679 mm**
 Hauteur passage libre : **2070 mm**

Ind : 0 Date : **08/06/2022**

Ind : 1 Date : **06/09/2022**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
 Hauteur : - mm




Supports :

Béton

Ind : 2 Date : **12/01/2023**

Ind : 3 Date : **17/01/2023**

* Nota : Pas de plaques de poussées possible.
 Afin de respecter le PV Coupe-Feu, une serrure mécanique fonctionnant avec des béquilles, est obligatoire

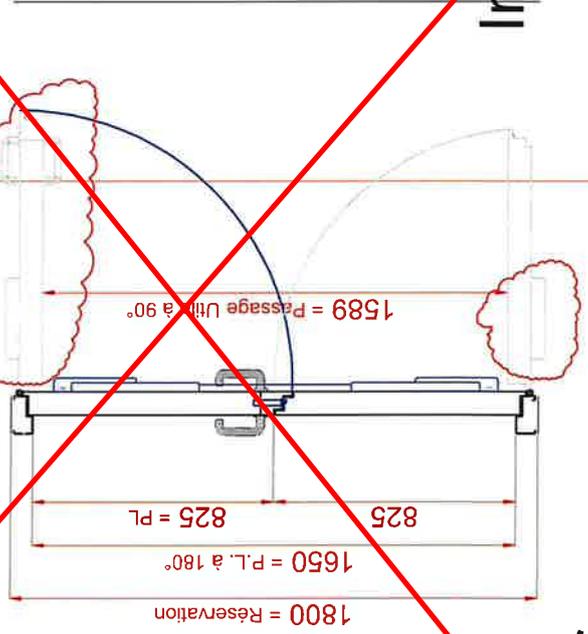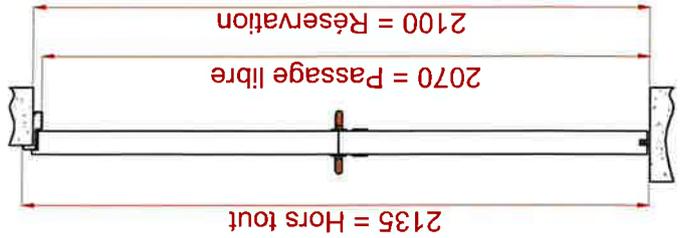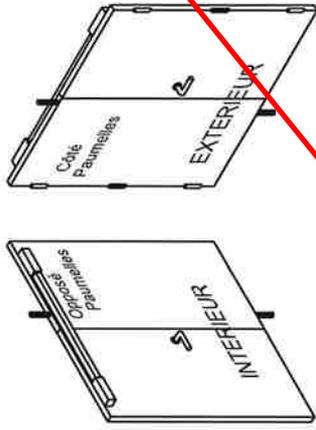

Intérieur

Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE PGP-2272-AC37
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : CS5Z
	Coupe-Feu EI 36 PV : 13 - A - 647
	Acoustique : 35 dB PV : 20-23572-3423
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Rosace (* Voir Nota)	D110	3
2	Serrure mécanique 1pt	GBS81	3
3	Sans Cylindre		3
4	Crémone pompier encastrée sans poignée	2127	
5	Bandeau DAS GSR (Paumelles Paumelles)		3
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Buté sol Qte:2	AC14	

Bon pour accord le : **26.01.2023**

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.