

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Emile Genevoix

Bâtiment : *---

Etage : Niveau -1

Localisation :

SAS Pompier

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1600 mm

Hauteur plan : 2250 mm

Réception des supports
Largeur : mm
Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI 30

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM
Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Poussant

RAL :

7035

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2


Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021

Support :

Cloison Maçonnerie

Intérieur
SAS

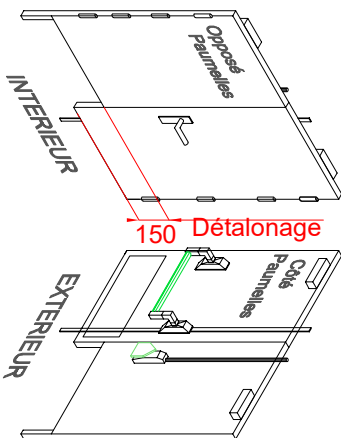

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Nylon noir borgne

--

1

2 Barre Antipanique 3pts
Applique CROSS

2000S

1

3 Sans Cylindre

1

4 Crémone Push Pad 1pt haut

--

1

5 2 Ferme-porte à Glissière
(OPPOSE paumelles)

TS31

6 Sélecteur de Fermeture

SF2

7 4 Paumelles

8

9 2 Plaques de Propriété

MAC20

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

2268 = Hors tout

2200 = Passage libre

2250 = Réservation

Passage Utile à 90° = 1462

881

900 = Passage libre

Passage libre = 1500

Réservation = 1600

Suite au détailonage
du vantail sur 15cm ,
le bloc-porte EI2 /130
perd son PV.

Extérieur