

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Fort de Noisy

Bâtiment : * - - -

Etage : Niveau -1

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1600 mm**
Hauteur plan : **2250 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+600=1500mm
Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm
Hauteur passage libre : 2200 mm

Support :
Cloison Maçonnerie

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 2 Date: 13/09/2021

Ind: 1 Date: 05/08/2021

Repère :

P2

Localisation :

SAS Pompier

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Coupe-Feu EI 30

Type de cadre :
A CONFIRMER
APPLIQUE


Sens d'Ouverture PM
Poussant GAUCHE

Sens d'Ouverture Client
DROITE Poussant

RAL :

7035


Extérieur

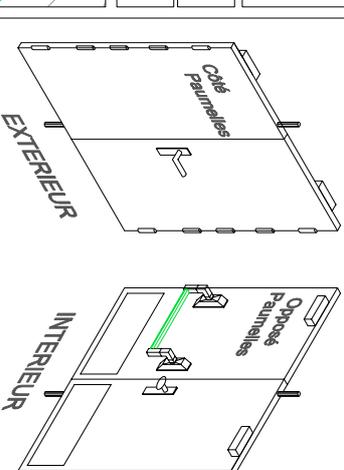

2268 = Hors tout

2200 = Passage libre


2250 = Réserve

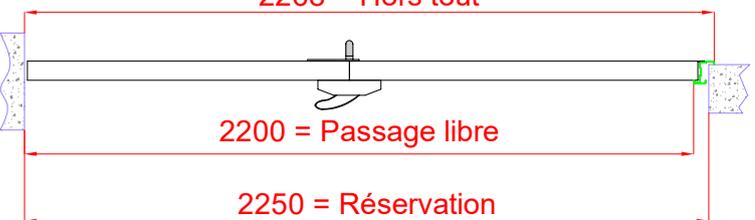

1600 = Réserve Tableau
1500 = Passage libre
900 = Passage libre

600

1462 = Passage Utile à 90°

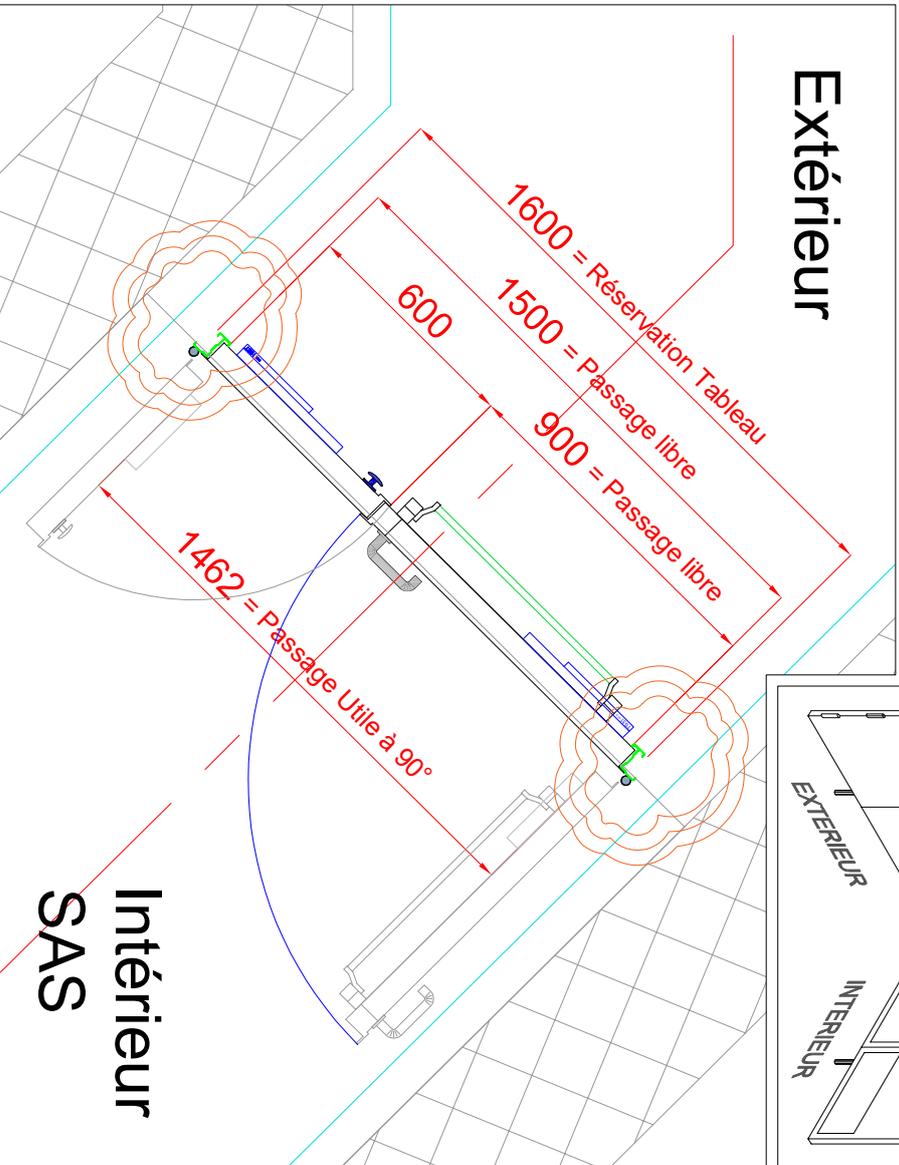

Intérieur

SAS

Repère

Equipements

Réf :

T-check

1 Béquille Nylon noir **Borgne**

--

1

2 Serrure Antipanique 1pt

CF60

3 Barre antipanique CROSS

BA1

4 **Sans Cylindre**

1

5 Crémone pompier Encastrée

BA32

6 Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)

TS31

7 Sélecteur de Fermeture

SF2

8

9 2 Plaques de Propriété

MAC20

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.