

# PARTIE METAL

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère : **P15**

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune  
Bâtiment : \*...  
Etage : Niveau -1

Localisation :

**SAS**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1600 mm**

Réception des supports  
Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date : \*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :  
Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+600=1500 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm

Hauteur passage libre : 2200 mm




Support :  
**Cloison Maçonnerie**

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind : 2 Date : 13/09/2021

Ind : 1 Date : 02/08/2021

Marque de porte :	<b>PORTEMETAL</b>
Modèle :	<b>PREMIUM Firestop - TURIA</b>
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI 30	<b>APPLIQUE</b>
Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE	Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant
RAL :	<b>7035</b>

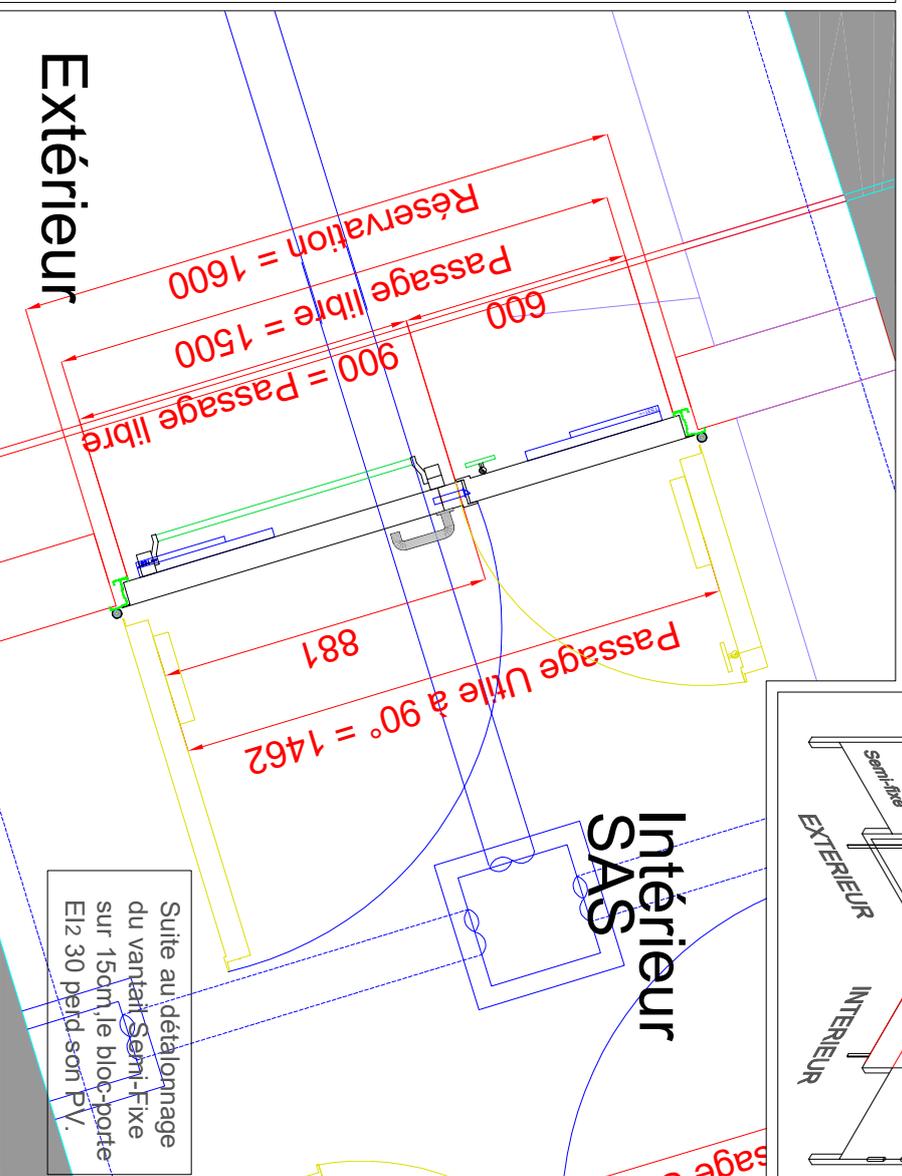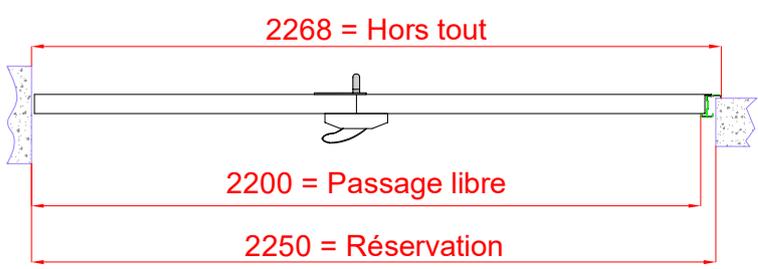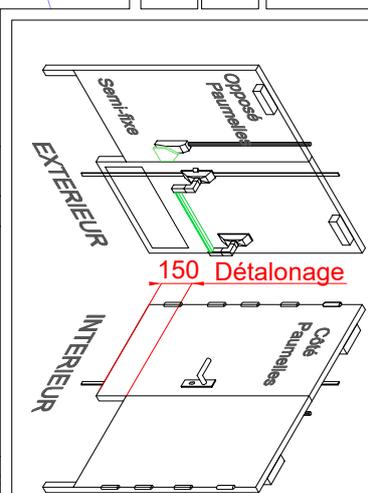

Suite au détalonnage du vantail Semi-Fixe sur 150cm, le bloc-porte EI2 30 perd son PV.

Repère	Equipements	Réf :	T-check
	Béquille module exterieur sans cylindre	--	
	Barre antipanique 3pts CROSS en Applique	20000S	
	5 Push Pad 1 pt haut Applique	ABAA5	
	6 Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	
	7 Sélecteur de Fermeture	SF2	
	8 4 Paumelles par vantail		
	9 1 Plaques de Propriété	MAC20	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.