

Client :



Chantier : Affaire 1283 : Demi-Lune
Bâtiment : * ---
Etage : Niveau -1

Localisation :

Local BT / PF

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2100 mm
Hauteur plan : 2550 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 1000+1000=2000mm

Largeur passage Utile (90°) : 1962 mm


Hauteur passage libre : 2500 mm

Cloison Maçonnerie

Support :

Ind : 0 Date : 20/04/2021

Ind: 1 Date: 13/09/2021

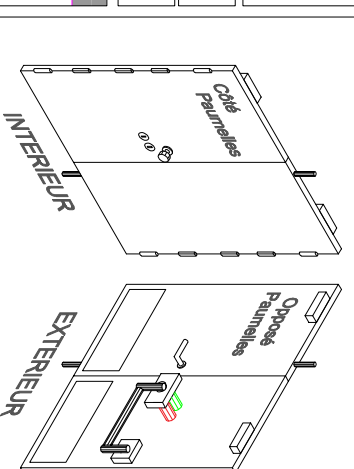

Intérieur

2568 = Hors tout
2500 = Passage libre
2550 = Réserve

Passage Utile à 90° = 1962


981

Passage libre = 1000

Passage libre = 2000

Réserve = 2100

La pose de la barre antipanique à 2 cylindres, ne fait pas partie du PV Feu de la porte.



Extérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM Firestop

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI 60

APPLIQUE

Sens d'Ouverture PM Poussant DROITE

Sens d'Ouverture Client GAUCHE Poussant

RAL:

7035

Equipements

Réf: T-check

1 Poignée rosace fixe (COTE paumelles)

2 Barre Antipanique 2 cylindres ronds

3 Cylindre rond DENY

4 Cylindre rond THIRARD

5 Crémonne pompier Encastrée à béguille rosace

6 Ferme-porte à Glissière (OPPOSE paumelles)

7 Sélecteur de Fermeture

8 5 paumelles par vantail

9 2 Plaques de propreté + Butée de porte

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.