

Client :



Chantier : Affaire 1564 : PL14

Bâtiment : ----

Etage : Niveau N-3


Localisation :

Local Ventilateurs

Réservation Base Marché :	Réception des supports	Date
Largeur plan : 1540 mm	Largeur : mm	**/**/**
Hauteur plan : 2470 mm	Hauteur : mm	



Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500=1400 mm	Béton
Largeur passage Utile (90°) : 1339 mm	
Hauteur passage libre : 2400 mm	

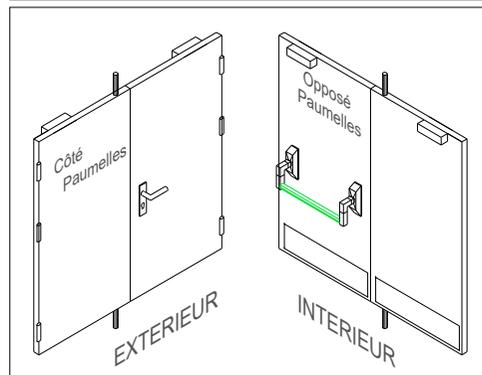

Ind : 0	Date : 21/10/2021
---------	-------------------

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	TECHNIQUE Firestop-FONO-AC45
Performances chantier :	Type de cadre : TUNNEL : U
Coupe-Feu : EI 60 PV : 13-A-647 Affaiblissement Acou : 45 dB PV : 20 / 23572-3423	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	7040

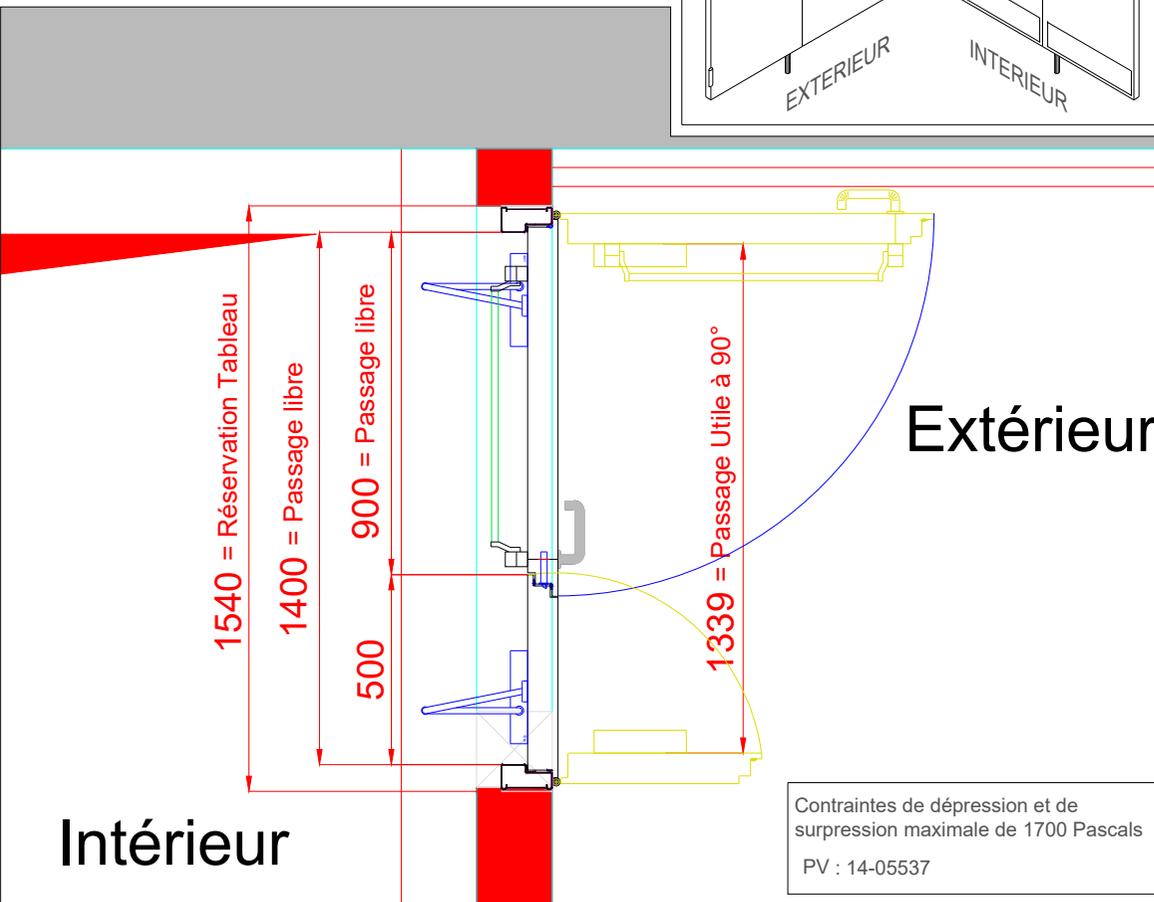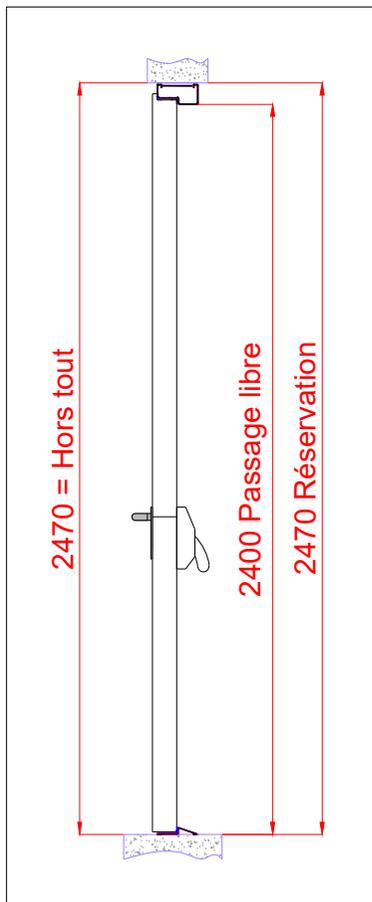

Contraintes de dépression et de surpression maximale de 1700 Pascals
PV : 14-05537

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque Inox	D110	
2	Serrure Antipanique 3pts	ECO GBS192	
3	Cylindre Européen 50x10 Provisoire	C2	
4	Barre antipanique CROSS	ECO 900 IV	
5	Crémone Pompier encastrée Flush Bolt	Iseo 2027	
6	2 Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS83	
7	Sélecteur de Fermeture	Seltercier	
9	2 Plaques de propretés OPPOSE Paumelles	AC20	
8	2 butées sol	AC14	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.