

CARNET DE DETAIL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs

Bâtiment : Avant Gare - AVG

Etage : L15 SUP

Codification :

P102-S01-PRDM-001

Localisation :

PRDM-001

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : 1700 mm

Hauteur : 2600 mm / 1

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

*/**/**

Réservation Validée :

Largeur : 1700 mm

Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+700=1600 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1562 mm

Hauteur passage Libre : 2550 mm

Supports :

Maçonnerie


Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 2

Date : 10/10/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Intérieur

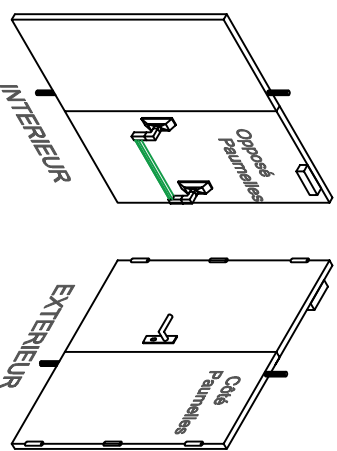

1700 = Réserve

1600 = Passage libre 180°

900 = PL

700

881

1562 = Passage Utile à 90°

1

2550 = Passage libre

2600 = Réserve

2618 = Hors tout

40

60

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

7035

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

CR2 PREMIUM TURIA EI60

Performances chantier :

Type de cadre :

Coupe-feu EI 60
PV : RS20-065

Acoustique : 19 dB
PV : NA

BÂTI TUNNEL Z

Equipements

Réf : T-chek

Repère

1 Béquille Inox sur Plaque

PN1919_17_EVE_DAF_000516

2 Barre Antipanique CROSS

2000N PN1919_17_EVE_DAF_000517

3 Serrure Electrique 3pt
Axe:65 Entraxe 72mm

KEL566 PN1919_17_EVE_DAF_000527

4 Passe câble pour serrure

5 ~~Chêne pompier avec poignée nylon Déplacée~~

CE 42 PN1919_17_EVE_DAF_000521
Non conforme avec EL566

6 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1

TS31 PN1919_17_EVE_DAF_000519

7

8 Contact de position

EFF094 PN1919_17_EVE_DAF_000518

9 2 Mise à la terre

MT PN1919_17_EVE_DAF_000684

10 Butée sol Qte:2

AC14 PN1919_17_EVE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.