

Client : _____



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 Bâtiment : Arrière Gare - ARG
 Etage : L15

Codification : **P015-S02-PSSD-001**

Localisation : **PSSD-001**

Réservation Maçonnerie : :
 Largeur : **1700 mm**
 Hauteur : **2600 mm** **1**

Réception des supports Date
 Largeur : _____
 Hauteur : _____
 //**

Réservation Validée :
 Largeur : **1700 mm**
 Hauteur : **2600 mm**


Largeur passage Libre (180°) : 900+700= 1600 mm
 Largeur passage Utile (90°) : 1562 mm
 Hauteur passage Libre : 2550 mm

Supports : **Maçonnerie**



Ind : **0** Date : **24/05/2022**

Ind : **2** Date : **10/10/2022**

Ind : **1** Date : **06/09/2022**

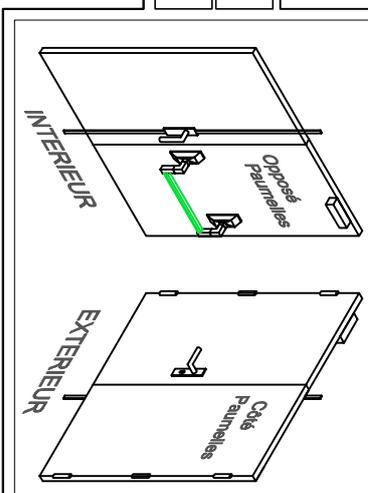

Extérieur

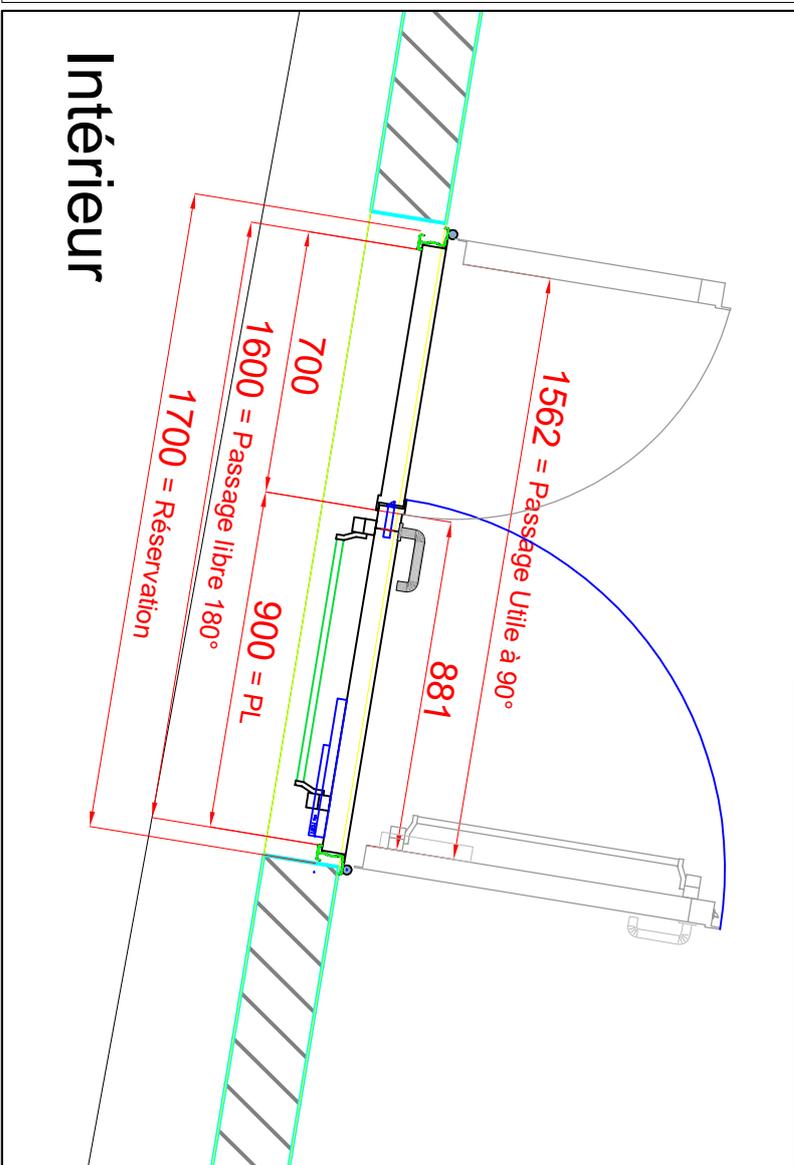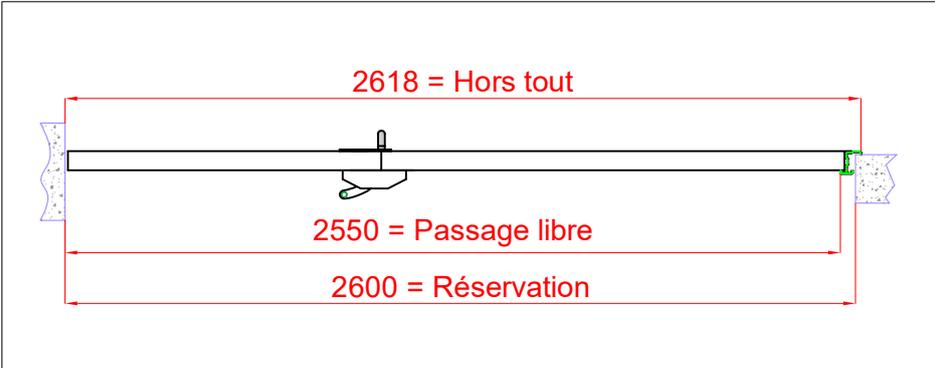

Intérieur

Marque de porte : classe de résistance : CR2	PORTEMETAL PREMIUM TURIA - EI60
Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture RAL :	Poussant DROITE 7035

Repère	Equipements	Réf. :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P 1FX	PN1919_17_EKE_DAF_000516
2	Serrure Electromécanique 3pts Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566 1	PN1919_17_EKE_DAF_000527
3	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EKE_DAF_000517
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone pauplier encastrée avec poignée Nylon béquille	CR30	PN1919_17_EKE_DAF_000540 (Non Conforme avec EL565) 2
6	Ferme porte à bras glissière (OPOSE paumelles) Qte: 1	TS31	
7	Crémone poignée déplacée	DS 2	PN1919_17_EKE_DAF_000521
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EKE_DAF_000518
9	Mises à la terre	MT	PN1919_17_EKE_DAF_000584
10	Buté sol Qte: 2	AC14	PN1919_17_EKE_DAF_000522

Bon pour accord le :
 Nom + Signature : _____

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.