

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 Bâtiment : Avant Gare - AVG
 Etage : L15 SUP

Codification : **P33-S01-PRDM-001**
 Localisation : **PRDM-001**

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : **2700 mm**
 Hauteur : **2600 mm** / 1

Réception des supports

Largeur :
 Hauteur :
 Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **2700 mm**
 Hauteur : **2600 mm**


Largeur passage Libre (180°) : **1300+1300=2600 mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **2562 mm**
 Hauteur passage Libre : **2550 mm**

Supports :
Maçonnerie

Ind : 0 Date : **24/05/2022**



Ind : 2 Date : **10/10/2022**

Ind : 1 Date : **07/09/2022**

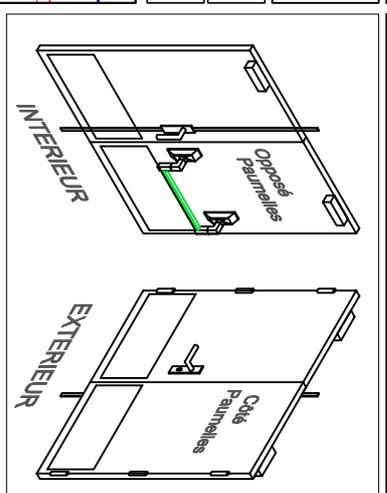

Extérieur

Intérieur

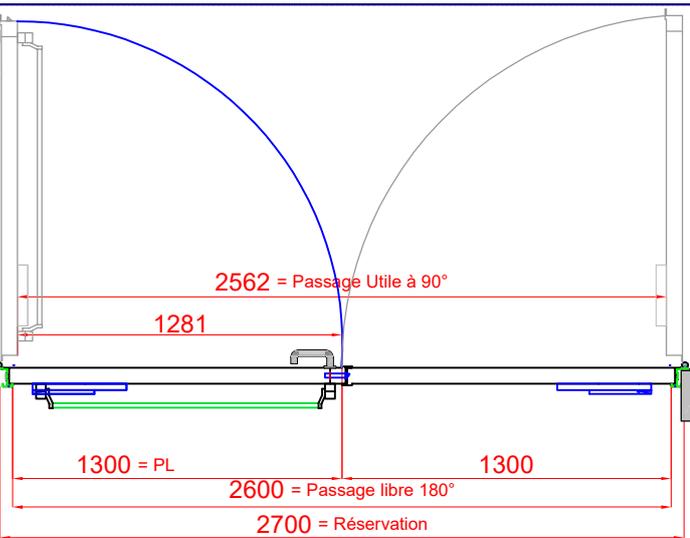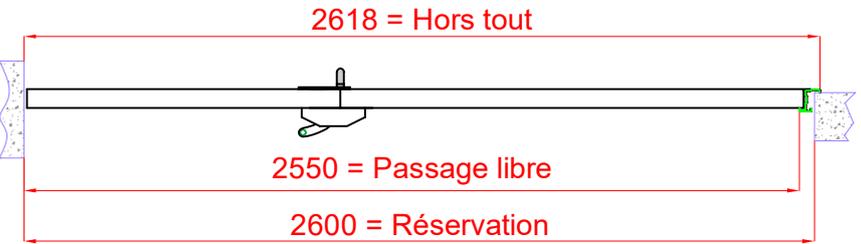

Marque de porte : classe de résistance : CR2	PORTEMETAL PREMIUM TURIA EI60
Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture RAL :	Poussant GAUCHE 7035

Repère	Equipements	Réf. :	T-check
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EKE_DMF_000516
2	Serrure Electrique 3pts Axe : 65 Entraxe : 72mm	KEL566	PN1919_17_EKE_DMF_000527
3	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EKE_DMF_000517
4	Crémone pompier appesantie avec poignée Nylon et béquille	CROSS	PN1919_17_EKE_DMF_000521 (Non Conforme avec EL566) / 2
5	2 Ferme-porte à bras glissière (OPPOSE paum)+ Select.	TS31 +SR90	PN1919_17_EKE_DMF_000519
6	Crémone poignée déplacée	DS / 2	
7	4 Plaques Inox bas de porte 1000mm	AC20	PN1919_17_EKE_DMF_000536
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EKE_DMF_000518
9	Mise à la terre	MT	
10	Butée sol Qle:2	AC14	PN1919_17_EKE_DMF_000522

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.