

## FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P11f - SE 16**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon  
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17  
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

**Atelier Elec. Bât.**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1570 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1570 mm**  
Hauteur : **2150 mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **1570 mm**  
Hauteur : **2150 mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Caractéristique :

Toile ép : Vantail : 8/10mm  
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 30  
PV : 067222-002-2-b

Type de cadre :

**APPLIQUE**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL AKZO NOBEL :

**Galet 25/25 - YX050F**

Largeur passage libre (180°) : 920+550 = 1470 mm  
Largeur passage libre (90°) : 1432 mm  
Hauteur passage libre : 2100 mm




Support : **Béton**

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 20/01/2021

Ind : 1 Date : 18/11/2020

### Intérieur Local Atelier Elec Bât.

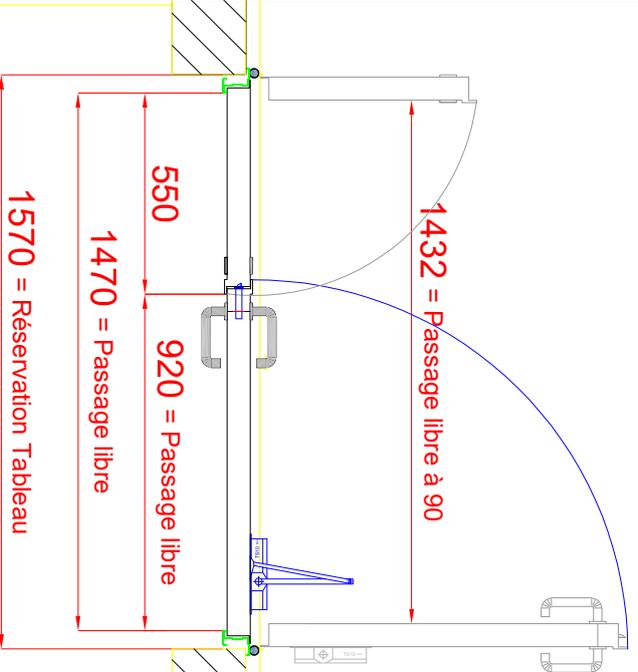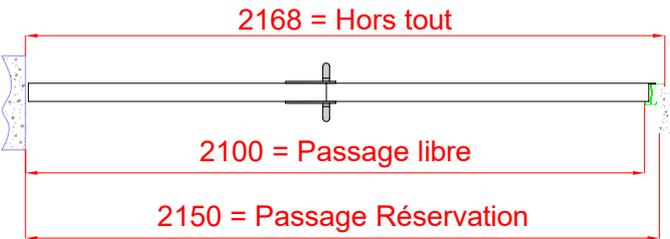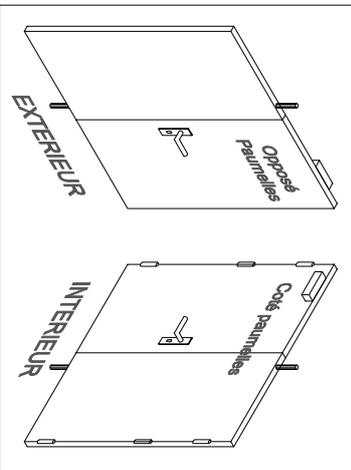

### Extérieur

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	P12FE	
Serrure mécanique 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Crémone Pompier Encastree Sans béquille	BA32	
Ferme-porte à bras (COTE paumelles)	TS10	
Kit Acoustique	KA1	1
Kit 30db en option possible		2

Bon pour accord le :

Nom + Signature :