

## FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P5 - SE 21**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon  
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17  
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

**Coffret Gaz**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1200 mm**  
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1200 mm**  
Hauteur : **?**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **1200 mm**  
Hauteur : **2150 mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM Firestop**

Caractéristique :

Tole ép : Vantail : 8/10mm  
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 60  
RS19-111

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

**7022**



Largeur passage libre (180°) : **1100 mm**  
Largeur passage libre (90°) : **1081 mm**  
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support :  
**Béton**


Ind : **0** Date : **20/01/2020**

Ind : **2** Date : **18/11/2020**

Ind : **1** Date : **15/05/2020**

Ind : **3** Date : **13/01/2021**

Ind : **4** Date : **20/01/2021**

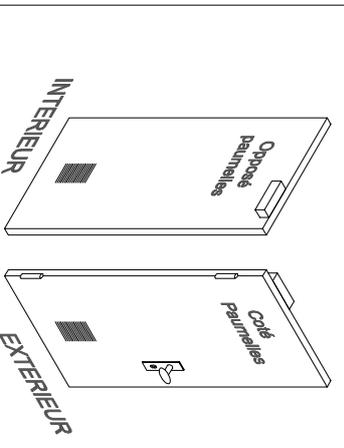

### Intérieur

1200 = Réserveion

**Coffret Gaz**

1100 = Passage libre

1081 = P L à 90

1300 = Rê

1246 = Pê

1209 = Pass:

2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2150 = Passage Réserveion

### Extérieur

#### Equipements

Réf :

T-chek

Poignée fixe

AEIFM

1

Demi-Cylindre triangle  
Pompièr (35x10) + clé

--

1

Serrure mécanique 1 pt  
CF50

S1F

1

Ferme-porte à bras TS20  
(OPOSE paumelles)

AEIPFC

Bloque porte (déconseillé  
sur porte coupe-feu)

BP1

1

Grille de ventilation basse  
150x150

--

2

Bon pour accord le :

Nom + Signature :